



PA-SHT REV 6

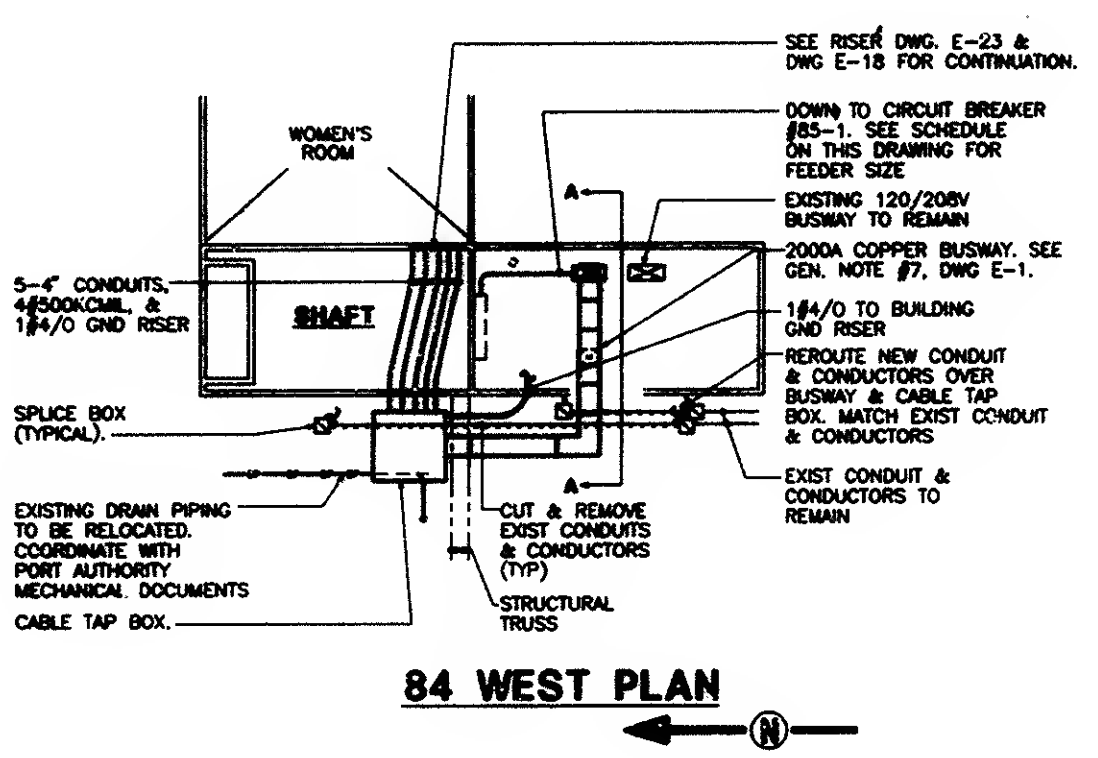

84 WEST PLAN

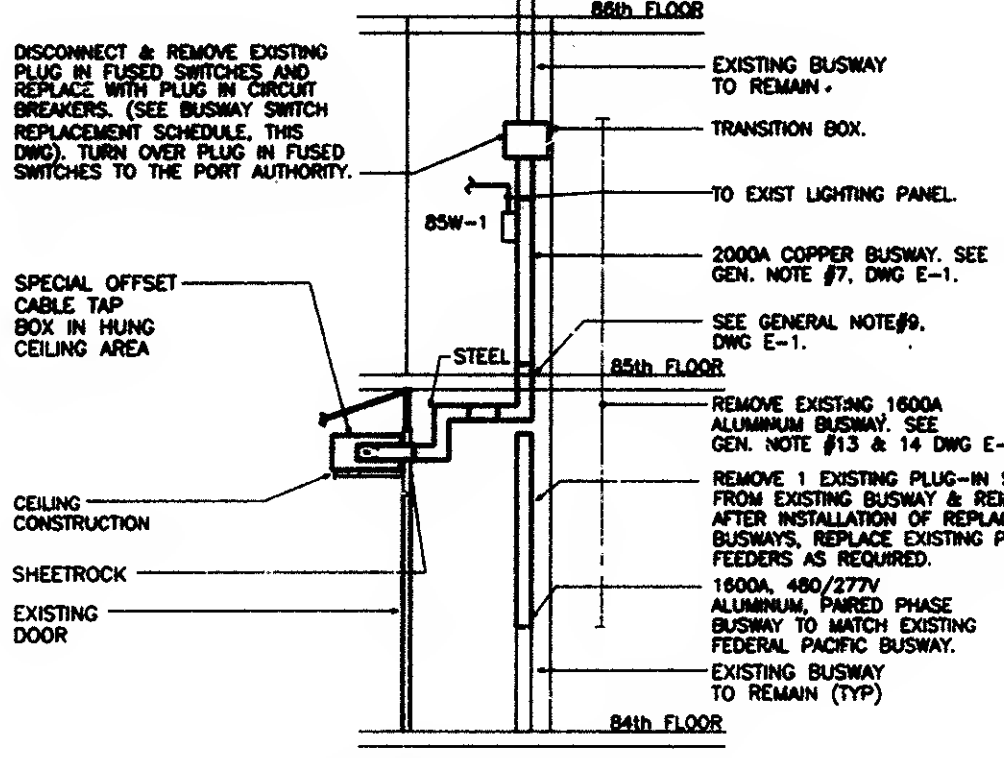


84th FLOOR SECTION A-A & PART RISER


BUSWAY SWITCH REPLACEMENT SCHEDULE						
#	EXIST. SW. SIZE	EXIST. FUSE RATING	NEW BREAKER RATING	NEW FEEDER	NEW COT	NEW COT
85W-1	200A	125A	225AF/125AT	4#1 CU	1 1/2"	
86W-1	200A	200A	225AF/200AT	4#3/0 CU	2"	
86W-2	200A	125A	225AF/125AT	4#1 CU	1 1/2"	
86W-3	200A	200A	225AF/200AT	4#3/0 CU	2"	
85W-1	200A	200A	225AF/200AT	4#3/0 CU	2"	
85W-2	200A	125A	225AF/125AT	4#1 CU	1 1/2"	

NOTES:

1. SEE DRAWING E-1 FOR BUSWAY SCHEDULE & GENERAL NOTE.
2. INTERCEPT EXISTING TENANT FEEDERS, FOR 66TH FLOOR TENANT SPACE AT EXISTING PULLBOXES IN ELEC CLOS AND REFEED NEW SWITCHES.

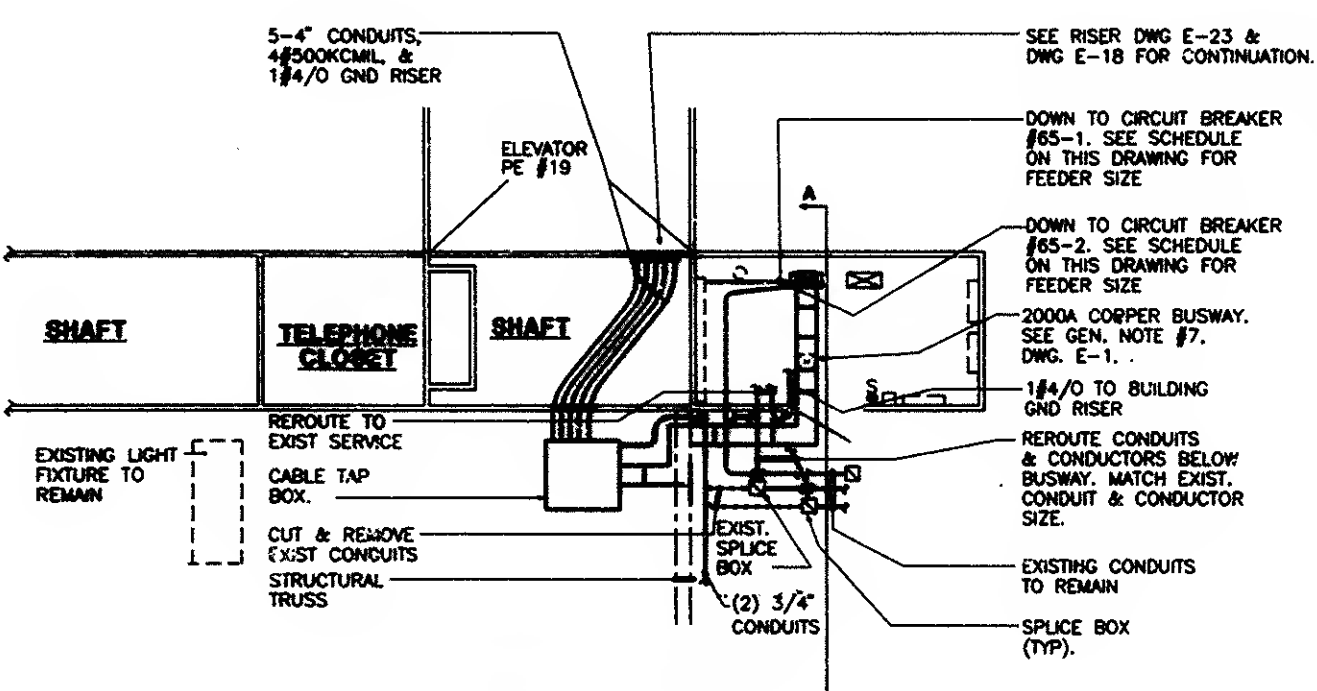

65 WEST PLAN

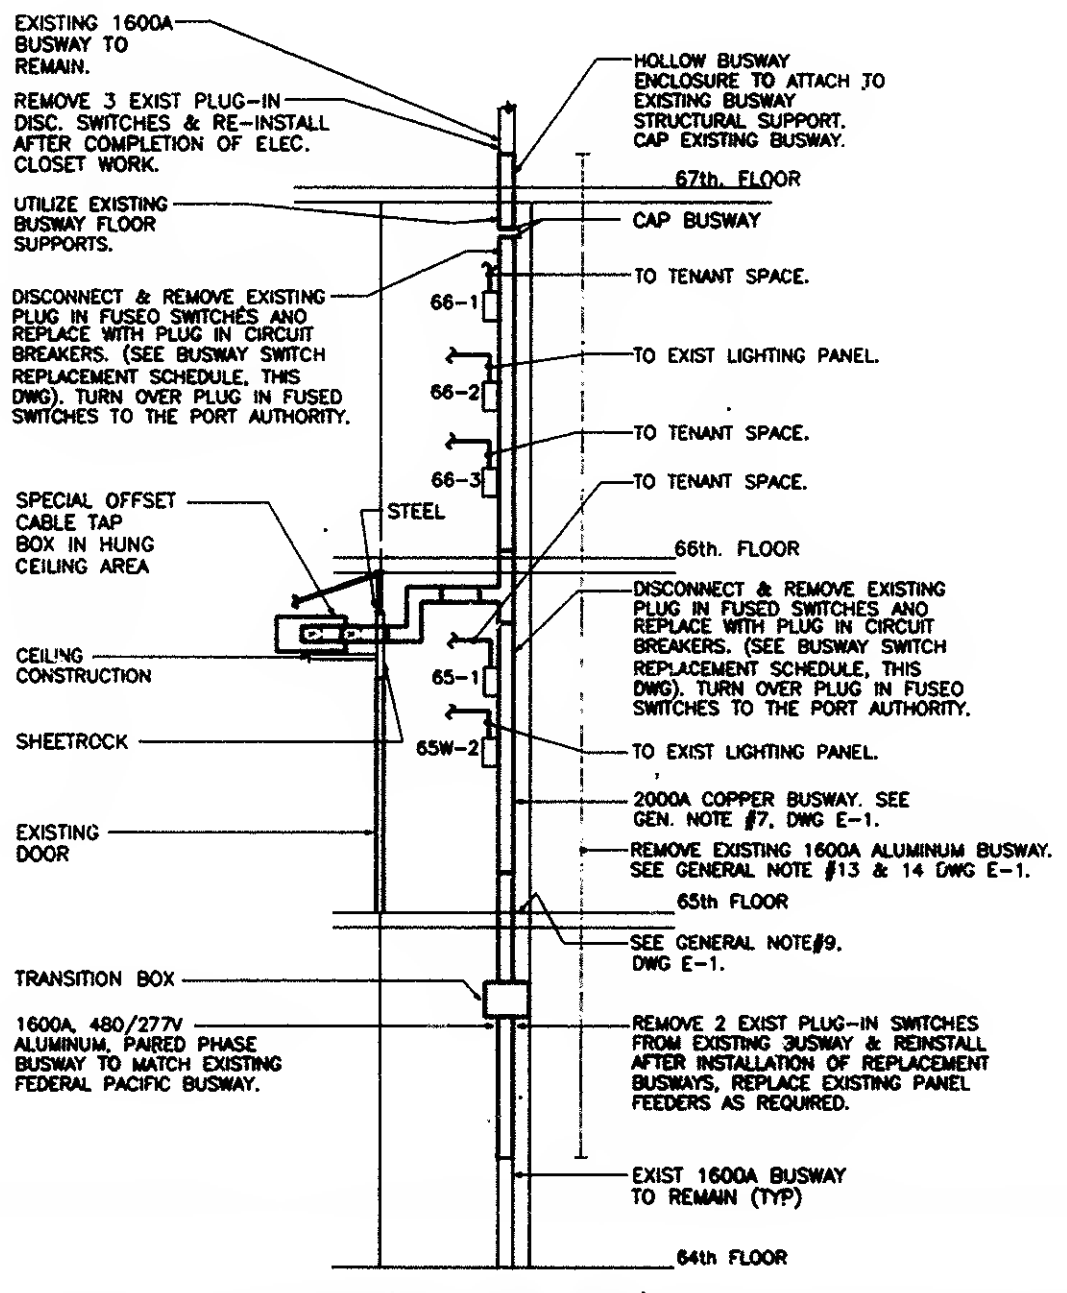

65th FLOOR SECTION A-A & PART RISER

